


Maintenance des volets et trappes de désenfumage

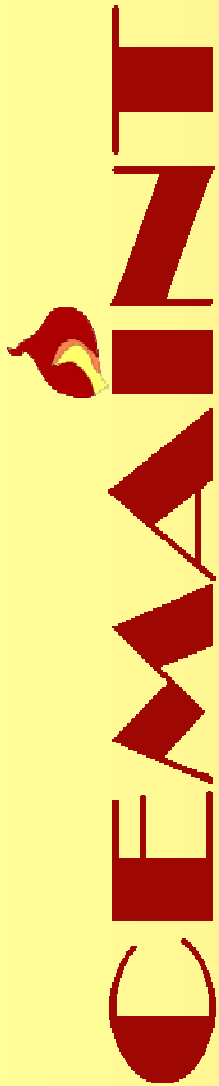

- **Contrôle visuel** de l'aspect général du volet ou de la trappe de désenfumage
- **Contrôle du bon fonctionnement et de la fixation de ses composants** (déclencheur, contact début/fin de course ...)
- **Contrôle de l'asservissement** (DAD et ses batteries, détecteur optique de fumée, déclencheur manuel, CMSI, tension arrivée au déclencheur, par simulation de rupture de courant, de la liaison déclencheur/axe de volet...)
- **Nettoyage** (du volet ou de la trappe)
- **Graissage** des éléments le nécessitant (pivot,...)
- **Contrôle du fonctionnel** (du déclencheur, de la bonne fermeture et réouverture du volet ou de la trappe, de la course interne du mécanisme, de l'entraînement de l'axe du volet...)
- **Contrôle du bon respect des exigences de la norme** (Vitesse ouverture/fermeture, ,...)

Norme en vigueur : NFS 61-937